

Vieno generatoriaus padinamo magnetostrikciniø keitiklio darbo optimizavimas


O.Tumðys, L.Jakevièius, J.Butkus

Prof.K.Barðausko ultragarso mokslo centras

Kauno technologijos universitetas

Diuolaikiniuose technologiniuose procesuose labai daþnai reikia pasiekti didelá ðvarumo laipsná, paðalinant gamybos proceso atsiradusius mechaninius, riebalinius ir kitokio pobûþpio neðvarumus. Gaminant smulkias ar sudëtingos konfigûracijos detales, vienintelis efektyvus neðvarumø paðalinimo bûdas yra ultragarsinis plovimas [1, 2, 3]. Ultragarsiná plovimà sàlygoja plovimo skystyje vykstantys kavitacinių reiðkiniai, atsirandantys dël stipriø akustiniø laukø poveikio [4].

Tokio lauko ðaltinis gali bûti magnetostrikciniø keitiklis [5], kurio elektrinë ekvivalentinë schema su lygiagreëia induktyvumo kompensavimo grandine pateikta 1 pav.

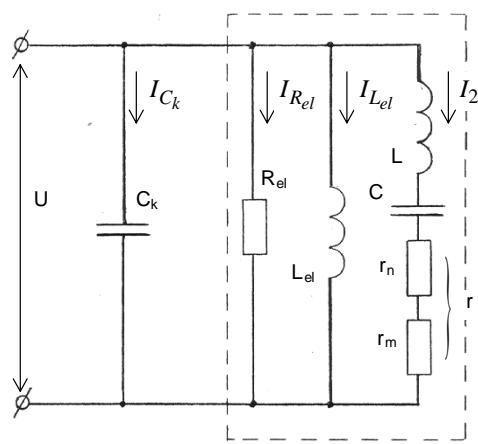

1 pav. Magnetostrikcino keitiklio su lygiagreëia kompensavimo grandine ekvivalentinë elektrinë schema

Tokia virpamoji sistema turi dvi virpamàsias grandines, kurias veikia mechaniniai ir elektriniai magnetostrikcino keitiklio parametrai. Mechaninë virpamoji grandinë ekvivalentinëje schema pakeista induktyvumu L , kurá sukuria keitiklio virpanèioji masë, ir talpa C , sàlygojama virpanèio keitiklio lankstumo, bei nuostolius ávertinanèia aktyviaja varba r . Pastaroji susideda ið mechaninius ir magnetinius nuostolius lemianèios varbos r_m bei iðspinduliuavimo á aplinkà aktyviosios varbos r_n .


Elektrinë virpamàjà sistemà sudaro magnetostrikcino keitiklio apvijos

induktyvumas L_{el} ir lygiagreëiai su ñia apvija prijungtas kompensavimo kondensatoriaus C_k talpa bei ekvivalentinë apvijos ir kondensatoriaus aktyviøjø nuostoliø varba r_{el} . Magnetostrikcino keitiklio padinimo apvijos induktyvumas priklauso ne tik nuo minëtos apvijos vijø skaièiaus ir magnetostriktoriaus medþiagos magnetiniø savybiø, bet ir nuo minëto savybiø kitimo, kintant pamagnetinimo srovei.

Kaip matyti ið ekvivalentinës schemos, akustinë iðspinduliuojama galia bus didþiausia, kai mechaninà rezonansà atitinkanèia grandine tekanti srovë I_2 pasieks maksimumà. Kadangi mechaninæ virpamàjà grandinæ ekvivalentinëje schema atitinka nuoseklus kontûras, o elektrinæ - lygiagretus, tai srovë I_2 ágis maksimumà, kai ðiø virpamøjø sistemø rezonansiniai dabiai sutaps. Tai pasiekiamai nustaëius optimalià magnetostriktoriaus pamagnetinimo srove, uþtikrinanèia maksimalià mechaniniø virpesiø amplitudæ, ir atitinkamai parenkant kompensavimo kondensatoriaus C_k talpà. Taip suderintam magnetostrikciniu keitikliu virpant mechaninio rezonanso daþniu, pilnutinë varba yra minimali (2 pav.) ir iðreiðkiama lygtimi [6]

$$Z = \left(R\omega_0 L_{el} / \sqrt{R^2 + \omega_0^2 L_{el}^2 e^{j\arctg \frac{R}{\omega_0 L_{el}}}} \right),$$


o ðios varbos aktyviosios ir menamosios dalio santykis - maksimalus. Ëia $R = rr_{el} / (r + r_{el})$, ω_0 - kampinis rezonansinis virpesiø daþnis.

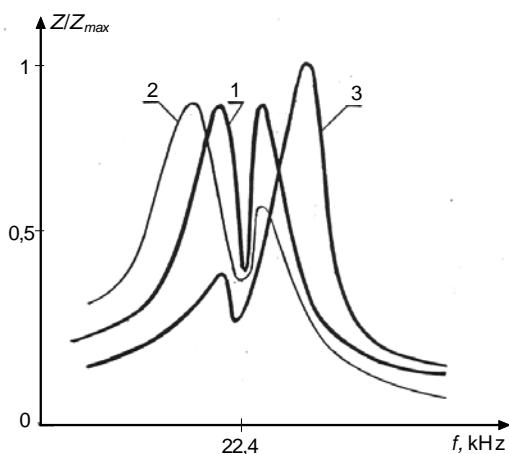

2 pav. Magnetostrikciniø keitiklio su derinimo grandinëmis pilnos varbos priklausomybë nuo daþnio: 1 - kai elektrinë grandinë suderinta magnetostrikcino keitiklio mechaninio rezonanso daþnui; 2 ir 3 - kai elektrinës grandinës suderintos atitinkamai bemesniams ir aukötesniams daþnui uþ magnetostrikcino keitiklio mechaninio rezonanso daþná

Generatoriaus padinimo daþnui tolstant nuo magnetostrikcino keitiklio mechaninio rezonansinio daþnio, pradþioje pilnuitinë virpamosios sistemos varba sparëiai didëja, o tekanti padinimo srovë ir iðspinduliuojama akustinë galia smarkiai sumapëja (2 pav.). Generatoriaus padinimo daþnui nukrypus nuo magnetostrikcino keitiklio mechaninio rezonansinio daþnio 100 Hz (apie 0.5%), iðspinduliuojama akustinë galia sumapëja apie 1.4 karto [7]. Esant dar didesniems daþniams nukrypimams, sistemos pilnuitinë varba dël pradëjusiø vyrauti induktyviøj arba talpinio apkrovø labai sumapëja. Todël sistemos darbas tampa neefektyvus, o generatorius labai apkraunamas ir gali bûti sugadintas. Siekiant iðvengti avariniø reþimø ir pasiekti efektyvø ultragarsiná plovimà, bûtina suderinti padinimo generatoriaus ir virpamosios sistemos elektrinio virpamojo kontûro daþnus magnetostrikcino keitiklio mechaninio rezonanso daþnui.

Taëiau ði problema sunkiai iðsprendþiama, kai generatorius vienu metu turi padinti keletà nuosekliai sujungtø magnetostrikcino keitiklio. Pagaminti keletà magnetostrikcino keitiklio, turinèiø identiðkus mechaninius ir elektrinius parametrus, praktiðkai neámanoma. Dël magnetostrikcino medþiagos parametrø sklaidos magnetostrikcino keitiklio padinimo apvijos induktyvumas L_{e_1} , keièiant pamagnetinimo srovës stiprumà, keisis skirtingai (3 pav.).

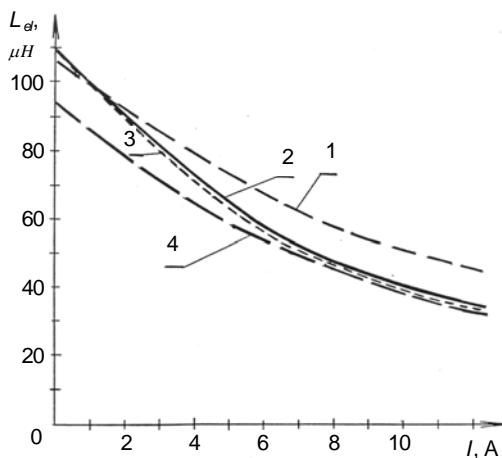


3 pav. Magnetostrikciniø keitiklio padinimo apvijo induktyvumø priklausomybës nuo pamagnetinimo srovës stiprumo

Magnetostrikciniø keitiklio padinimo apvijo induktyvumø L_{e_1} skirtumai, atsiradæ esant nominaliai darbinio pamagnetinimo srovei, turi áatakos ðiems magnetostrikciniams keitikliams tenkanèios elektrinës galios pasiskirstymui, nulemianèiam jø darbo efektyvumo netolygumà. Todël, parenkant magnetostrikcino keitiklio komplektà, reikia atitinkamai parinkti ðiø keitiklio vijø skaièiø, kad jø induktyvumai bûtø vienodi esant ne nuliniam, o darbiniam pamagnetinimo srovës stiprumui.

Dar sudëtingiau surinkti komplektà magnetostrikcino keitiklio, kurie turëtø vienodus mechaniniø rezonansø daþnius. Dël gamybos technologiniø procesø nukrypimø bei naudojamø medþiagø fiziniø ir cheminiø parametrø sklaidos, jø mechaninio rezonanso daþniai vienas nuo kito gali skirtis nuo keleto iki keliø ðimtø hercø ar net keliø kilohercø. Veikiant tokiai grupei magnetostrikcino keitiklio, padinimo generatoriaus daþná priderinus prie visos virpamosios sistemos vidutinio mechaninio rezonansinio daþnio, pilnuitinë generatoriaus apkrovos varba Z bus minimali ir turës santykiðkai didþiausià aktyvinæ dedamàjà r. Po tokio sederinimo tik dalis magnetostrikcino keitiklio, kuriø daþnis artimas padinimo generatoriaus daþnui, veiks normaliai, o kita dalis keitiklio - neefektyviai. Taëiau ir magnetostrikcinių keitikliai, kuriø mechaninio rezonanso daþniai artimi generatoriaus padinimo daþnui, dël didelio energetiniø nuostoliø kituose magnetostrikciniuose keitikliuose, gaus nepakankamà elektrinæ galia ir veiks neefektyviai. Todël siekiant keletà magnetostrikcino keitiklio padinti vienu generatoriumi, reikia sukoplektuoti grupæ keitikliø, kuriø rezonansiniai daþniai bûtø iðsklaidæ ne didesniame kaip 0.5% daþniø diapazone. Tuomet, esant padinimo daþnui artimam magnetostrikciniø


keitikliø mechaniniams rezonansiniams daþniams, visiems keitikliams tenkanti elektrinë galia bus pasiskirsèusi beveik tolygiai. Norint pasiekti, kad magnetostrikciniai keitikliai veikto tolygiau ir efektyviau, galima pasinaudoti padinimo signalo daþnine moduliacija. Daþniø svyravimo diapazonà reikia parinkti toká, kad padinimo daþnis kistø nuo sistemoje naudojamø magnetostrikciniø keitikliø minimalaus mechaninio rezonanso daþnio iki maksimalaus. Daþninës moduliacijos dëka magnetostrikciniams keitikliams tenkanti apkrova laiko atþvilgiu pasiskirsto tolygiai ir visi keitikliai spinduliuoja beveik vienodà akustinæ galià. Be to, esant tolygiam galios pasiskirstymui, magnetostrikciniai keitikliai nëra perkraunami, todël pailgëja sistemos darbo ilgaampiðkumas.

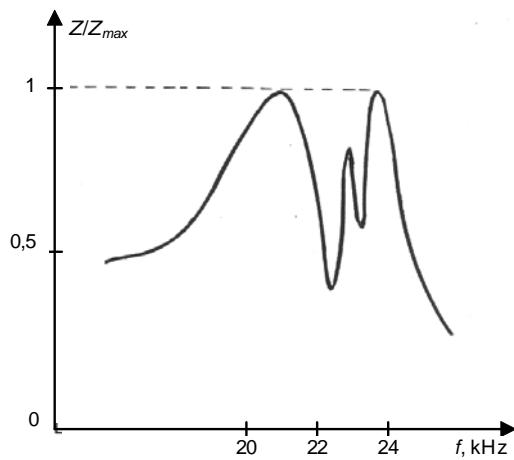

4 pav. Keturiø nuosekliai sujungto magnetostrikciniø keitiklio su elektrinëmis derinimo grandinëmis pilnosios varpos priklausomybë nuo daþnio

Atliekant eksperimentinius tyrimus buvo naudojami 4 magnetostrikciniai keitikliai, kuriø rezonansiniai daþniai (kHz): 1 - 22,33; 2 - 22,3; 3 - 23,33; 4 - 22,15. Jø elektriniø induktyvumø priklausomybës nuo pamagnetinimo srovës stiprumo pateiktos 3 pav. Dël rezonansiniø daþniø sklaidos, pilnutinës varbos priklausomybës nuo padinimo virpesio daþnio kreivë (4 pav.) yra netaisyklingos formos, turinti du rezonansinius minimumus.

Tokia magnetostrikciniø keitiklio rezonansiniø daþniø sklaida nulëmë netolygo pilnutiniø elektriniø galiø, tenkanèiø konkretiemis magnetostrikciniams keitikliams, daþninà santykinà pasiskirstymà (5 pav.).

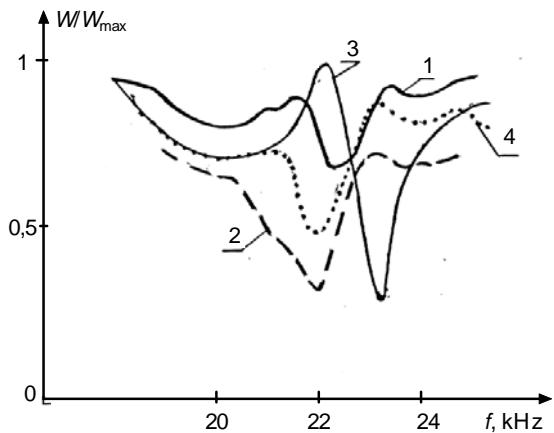

5 pav. Keturiø kartu dirbanèiø magnetostrikciniø keitiklio pilnutinës elektrinës galios santykinio pasiskirstymo tarp jø daþninë priklausomybë

Sistemos darbui ypaè truko 3-asis keitiklis, kurio naudojama elektrinë galia, kai sistema veikia daþniu, artimu kitø trijø keitiklio mechaniniams rezonansiniams daþniams, tampa maksimali. Ir prieðingai, kai virpesio daþnis tampa artimas 3-iojo keitiklio mechaniniam rezonansiniam daþniui, kitø trijø keitiklio naudojama elektrinë galia padidëja iki maksimumo. Todël, nepriklausomai nuo padinimo daþnio, vieni magnetostrikciniai keitikliai trukdys kitø darbui ir sistema veiks neefektyviai. Kad ultragarsinë plovimo sistema pradëtø veikti efektyviai, 3-iàjá magnetostrikciniá keitiklá tikslingo pakeisti kitu, kurio mechaninis rezonansas bûtø 22.13.... 22.33 kHz daþniø interval, o sistemà padinant 22.23 kHz centrinio daþnio ir 100 Hz daþninës moduliacijos signalu. Esant tokiam suderinimui, ultragarsinë plovimo vonia veiks optimaliausiu reþimu ir turës didbiausia spinduliuojamos galios naudingumo koeficientà.

Iðvados

Apibendrinant tyrimø rezultatus, matyti, kad, norint vienu generatoriumi padinti keletà magnetostrikciniø keitikliø, bûtina patenkinti keletà sàlygø:

1. Komplektuojami magnetostrikciniø keitikliai, esant duotam darbiniam pamagnetinimo srovës stiprumui, turi turëti kiek galima vienodesnius elektrinius induktyvumus.

2. Magnetostrikciniø keitiklio mechaniniø rezonansø daþniai turi bûti iðsisklaidæ ne didesniame kaip 1% intervale.

3. Padinimo signalo centrinis daþnis ir virpamosios sistemos elektriniø rezonanso daþnis turi bûti suderinti su magnetostrikciniø keitiklio mechaniniø rezonansø daþniais.

4. Keitiklius tikslinga padinti daþniu moduluotu signalu, kurio kitimo intervalas parenkamas pagal magnetostrikciniø keitikliø mechaniniø rezonansø sklaidà.

Literatûra

1. **Åodâneååö Å.À., Œoðiðíáíéí Å.À.** Óeüðàçâóêîåàÿ iðèñòèå ðàäëìàðàðàðóðû.- lññéåà: Niaâðòññéå ðåäåéí, 1974.- 80 n.
2. **Iäñâ Å.I.** Óeüðàçâóêîåàÿ iðèñòèå iðâðèçéííûð äâðàëåé.- lññéåà: Iàðeíññðíáéå, 1984.- 88 n.
3. **Öýæïæñééé I.Ä., Öanõiâåö Å.I., Åéâðèðåíéí Å.I.** Óeüðàçâóêîåàÿ iðèñòèå ÐÝÅ è iðéáíðíå.- Iéíñé: Iàóéå è ðåðíééå, 1984.- 240 n.
4. **Díçâiâðå Ë.Å.** lñúíúå óeüðàçâóêîåû ñëÿ.- lññéåà: Iàóéå, 1968.- 268 n.
5. **Åâððâæé Å.À., Öðèäìàí Å.I.** Óeüðàçâóêîåàÿ òåðííðâèðâñéåÿ àðàðàðàðóðå.- lññéåà: Yiaðâéÿ, 1976.- 320 n.
6. **Éæéëå Í.È., Éðàðûø Å.N., Éoáÿíøééé Å.À.** Óeüðàçâóêîåàÿ iðèñòèå. Éæíèíåðå: Iàðeíññðíáéå, 1977.- 184 n.
7. **Åiæéå Ñ.N., xâðiÿé Å.B.** Niaâðéå ñæñòðâññ óeüðàçâóêîì.- lññéåà: Öèièÿ, 1986.- 256 n.

O.Tumðys, L.Jakeviëius, J.Butkus

Optimization of operation of magnetostriiction transducers exited by one generator

Summary

An experimental investigation of simultaneous operation of serially connected magnetostriiction transducers is presented. It is shown that mechanical vibration system in the equivalent circuit is represented by a serial oscillatory circuit. On the other hand, excitation winding of the transducer with the compensating capacitance comprise a parallel oscillatory circuit. It is shown that with the purpose of effective ultrasonic cleaning it is necessary to tune the frequency of the driving generator, and the parallel oscillatory circuit with the resonant frequency of the magnetostrictic transducer. Since the resonant frequencies of mechanical vibrations of separate serially connected magnetostrictic transducers are slightly different it is proposed to use the frequency modulated signal of the driving generator. It enables to distribute the amplitude of the exiting signal between the magnetostrictic transducers evenly. As a result of that, the amplitude of vibrations of separate magnetostrictors becomes uniform and the quality of ultrasonic cleaning is improved.